

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
муниципальное унитарное предприятие  
города Череповца «Водоканал»  
(МУП «Водоканал»)  
проспект Луначарского 26, г. Череповец  
Вологодской обл., Россия, 162600  
тел./факс (8202) 55-19-16 / 55-19-09  
[info@wodoswet.ru](mailto:info@wodoswet.ru)  
[www.wodoswet.ru](http://www.wodoswet.ru)

ОКОНХ 90213, ОКПО 03263541  
ОГРН 1023501260870, БИК 044030704  
ИНН/КПП 3528000967 / 352801001  
Ф.ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО)  
в Санкт-Петербурге  
р/сч 40702810571000000280  
к/сч 30101810200000000704

Начальнику управления  
архитектуры и градостроительства  
К.В. Полковниковой

162622, Вологодская обл.,  
г. Череповец, ул. Набережная, 37А

04.09.2024 г. №22-05-20/6629

на №10380 от 02.09.2024 г.

Уважаемая Ксения Валерьевна!

В ответ на Ваше обращение сообщаем, что возможность подключения земельного участка с кадастровым № 35:21:0401003:4291, расположенного в Индустриальном районе, мкр. 15, с разрешенным использованием: «деловое управление, объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), банковская и страховая деятельность, общественное питание, гостиничное обслуживание, развлекательные мероприятия, выставочно-ярмарочная деятельность, бытовое обслуживание, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, культурное развитие, обеспечение занятий спортом в помещениях» к сетям водоснабжения и водоотведения имеется. Ближайшие точки подключения:

- к системе холодного водоснабжения:
  - водопровод диаметром 150 мм с северной стороны рассматриваемого участка по Комсомольскому пер. При предоставлении детального баланса водопотребления объектов, проектируемых на данной территории, информация по точке подключения может быть изменена.
- к системе водоотведения (хозяйственно-бытовая канализация):
  - сеть хозяйственно-бытовой канализации диаметром 400 мм с северо-восточной стороны рассматриваемого участка в районе ул. Сталеваров, д. 75;
- к системе водоотведения (ливневая канализация):
  - сеть ливневой канализации диаметром 500 мм с южной стороны рассматриваемого участка в районе ул. Сталеваров, д. 71.

Данная информация является предварительной. Для получения технических условий заказчику необходимо обратиться в МУП «Водоканал» с соответствующим заявлением и приложить к нему пакет документов, предусмотренный п.14 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 года № 2130).

Информация о плате за подключение – ставки тарифов для расчета платы за подключение на 2024 год установлены приказами Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области.

Главный инженер

Волкова А.С.  
55-95-48

А.В. Сухарев



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
ВОЛОГДА»**

(АО «Газпром газораспределение Вологда»)

ул. Саммера, д. 4А, г. Вологда, РФ, 160014  
телефон (8172) 57-21-70, факс 57-21-71  
E-mail: info@voloblgaz.ru  
ИНН 3525025360, КПП 352501001, ОКПО 03263651

5.09.24г. № ИСК-74-ЧР-29718

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

*О предоставлении информации*

**Уважаемая Ксения Валерьевна!**

АО «Газпром газораспределение Вологда», рассмотрев запрос от 02.09.2024г. № 345/03-06-14 о предоставлении информации о возможности подключения (технологического присоединения) к сетям газоснабжения ОКС с разрешенным использованием: " деловое управление, объекты торговли, банковская и страховая деятельность, общественное питание, ....", по адресу: г. Череповец, Индустриальный район, мкр. 15, на земельном участке с кадастровым номером 35:21:0401003:4291 сообщает, что в запрашиваемом районе газораспределительные сети отсутствуют.

**Начальник ЧРЭС**

**Т.В. Аббасова**

Юдина Н.В.

8 8202) 67-80-87

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ЦЕНТР ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ  
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»

162602, г. Череповец, пр. Советский, 15, тел. (8202) 77 01 71, факс (8202) 77 01 71


03.09.2024 № 463/11.01.10  
на № 345/03-06-14 от 02.09.2024

Начальнику Управления  
архитектуры и  
градостроительства мэрии  
К.В. Полковниковой

Уважаемая Ксения Валерьевна!

В соответствии с Вашим обращением от 02.09.2024 № 345/03-06-14 сообщая, что техническая возможность сопряжения системы оповещения и управления эвакуацией людей для объекта (или планируемого объекта) на земельном участке с кадастровым номером 35:21:0401003:4291, расположенного в Индустриальном районе, мкр. 15 с центром оповещения ЕДДС г. Череповца **имеется**. Технические условия на программно-аппаратное сопряжение и интеграцию с оборудованием центра оповещения ЕДДС г. Череповца системы оповещения и управления эвакуацией людей объекта будут предоставлены по отдельному запросу.

С уважением,  
Директор МКУ «ЦЗНТЧС»

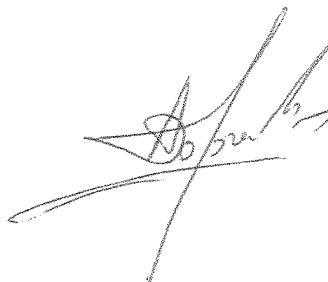

А.Г. Горчаков

Муниципальное унитарное предприятие  
города Череповца  
**"ТЕПЛОЭНЕРГИЯ"**

ул. Олимпийская, д.81, г. Череповец  
Вологодская область, 162623  
MUP@teploenergia.ru  
КПП 352801001 ИНН 3528005355  
ОГРН 1023501258549

Заместителю начальника  
УАиГ МЭРИИ

Полковниковой К.В.

[uag@cherepovetscity.ru](mailto:uag@cherepovetscity.ru)

10.05.2024 № 468/19/24.7  
на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

*О предоставлении информации*

Уважаемая Ксения Валерьевна!

В ответ на Ваш запрос № 344/03-01-10/2024 от 02.09.2024 о предоставлении информации о возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 35:21:0401003:4291, расположенного по адресу: г. Череповец, Индустриальный район, мкр. 15, сообщаю следующее.

Техническая возможность подключения (технологического присоединения) вышеуказанного объекта к системе теплоснабжения имеется.

Главный инженер

О.В. Муковозчик

# МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА «ЭЛЕКТРОСЕТЬ»

162600, Вологодская область, г. Череповец, ул. Милютина, 3 МУП «Электросеть».	Секретарь ( 8202 ) - 777-772 Секретарь: - 777-602 Секретарь ЦОП: - 777-773 Факс: - 777-603 E-mail: <a href="mailto:info@cherel.ru">info@cherel.ru</a>	Р/счет 40702810112270100110 Вологодское отд. №8638 ПАО Сбербанк г. Вологда; БИК 041909644 Кор/с 30101810900000000644 ИНН/КПП-3528055532/352801001
Код ОКВЭД – 40.10.2.-40.10.4. Код по ОКПО - 03217332.		

На исх. N <sup>345/03-06-14 от</sup> 02.09.2024 На вх. N <sup>6732от</sup> 03.09.2024  
N 6732/3-1

Начальнику управления  
Архитектуры и градостроительства мэрии  
Полковниковой К.В.

✉ г. Череповец, ул. Набережная, 37-А

☎ (8202)77-74-00

✉ [uag@cherepovetscity.ru](mailto:uag@cherepovetscity.ru)

« 05 » 09 2024 г.

По вопросу электроснабжения земельного участка с кад.

№35:21:0401003:4291 с разрешенным использованием:

«деловое управление, объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), банковская и страховая деятельность, общественное питание, гостиничное обслуживание, развлекательные мероприятия, выставочно-ярмарочная деятельность, бытовое обслуживание, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, культурное развитие, обеспечение занятий спортом в помещениях» по адресу г. Череповец,

Индустриальный район, 15 мкр.

Максимальная мощность – 60 кВт

Категория надежности – III

## Сведения о технических условиях

1. Центр питания – ГПП 9 110/10кВ I с.ш. 10кВ.
2. Номинальное напряжение основного источника питания – 10кВ.
3. Группа потребителя – неискажающий.
4. Напряжение присоединения – 0,4кВ.
5. Значение показателей качества электроэнергии:
  - ✓ частота в пределах от 49,6 Гц до 50,4 Гц;
  - ✓ напряжение – диапазон нормально допустимых значений 5%, диапазон предельно допустимых значений 10% от номинального значения.
6. Точка общего присоединения – резервный рубильник в РУ-0,4кВ ТП-840 10/0,4кВ.
7. У Заявителя установить вводный распределительный шкаф 0,4кВ с вводным защитным коммутационным аппаратом на вводе на ток 100А и необходимым количеством отходящих аппаратов защиты на ток, согласно нагрузке. Место установки ВРШ должно соответствовать требованиям ПУЭ.
8. В РУ-0,4кВ ТП-840 10/0,4кВ для учета электрической энергии установить измерительный комплекс с учетом требований Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020г.
9. От РУ-0,4кВ ТП-840 10/0,4кВ. до вводного распределительного шкафа заявителя проложить (построить) КЛ-0,4кВ (ВЛ-0,4кВ), марку и сечение кабеля (провода) определить проектом.
10. Заземление выполнить согласно требованиям ПУЭ.
11. Для обеспечения надежной и эффективной работы электрооборудования, принадлежащего потребителю, рекомендуется:

- установка автоматических аппаратов для защиты от неполнофазного режима сети и межфазных к.з.

- защитных устройств от импульсов напряжения;

- защитных устройств от временных перенапряжений и провалов напряжения

12. Монтаж системы внешнего и внутреннего электроснабжения выполнить в соответствии с действующими ГОСТ, СНиП и другими нормативно-правовыми документами РФ.

13. Разработать проектную (рабочую) документацию на строительство объекта. Проект электроснабжения и благоустройства согласовать с МУП «Электросеть», с о всеми РСО, Управлением архитектуры, собственниками земельных участков и другими заинтересованными лицами.

14. После согласования проекта электроснабжения 1 экземпляр предоставить в МУП «Электросеть».

15. Учесть требования ПП РФ № 160 от 24.02.2009 года "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон".

Учесть прохождение в границах земельного участка следующих сетей МУП «Электросеть»:

- КЛ 10кВ ТП-839 яч.3 – ТП-833 яч.4 (АСБ 3х120);

- КЛ 0,4кВ ТП-841 (пан.6 ф.2) – Тяговая №6 (АВВГ 3х95+1х50)

Необходимо обеспечить их сохранность, при благоустройстве территории обеспечить прохождение в «Зеленой зоне», в случае необходимости выполнить вынос сетей, предварительно получив технические условия на вынос от балансодержателя сетей.

16. Перед включением электроустановку необходимо предъявить МУП «Электросеть».

17. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

18. Сведения о технических условиях носят информационный характер о возможности подключения на дату обращения. Срок действия технических условий составляет 2 года при условии заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

19. Заключить с МУП «Электросеть» Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

20. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств определяется в соответствии с Приказом Департамента ТЭК и ТР Вологодской области: № 351-р от 30.11.2023г. «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Вологодской области на 2024г».

**И.о. заместителя директора по  
инвестиционной деятельности и  
техническому развитию, начальника ПТС**

**А.А. Николаев**

исп. Максименко Е.С.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
Сертификат:	02DDF6710099B173B34F8FCB415EDB8B2B
Действителен:	с 24.06.2024 09:44:56 по 24.06.2025 09:44:56
Доверенность:	69797fd4-d1cf-461e-9dce-68bad4937d96
Владелец:	МУП "Электросеть"
	Николаев Артем Александрович
Дата подписания:	05.09.2024 08:34:08



Публичное акционерное общество «Ростелеком»

ул. Гончарная, д. 30, стр. 1  
г. Москва, Россия, 115172  
тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83  
факс: +7 (499) 999-82-22  
e-mail: rostelecom@rt.ru, web: www.rt.ru

**Заместителю начальника управления  
архитектуры и градостроительства  
мэрии города Череповца  
К.В. Полковниковой**

№ \_\_\_\_\_  
На № 345/03-06-14 от 02.09.2024

### О возможности подключения

На Ваш запрос от 02.09.2024 г. №345/03-06-14 (вх. №0202/03/4894/24 от 02.09.2024) о возможности подключения к сетям связи ПАО «Ростелеком», сообщаю:

В границах земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401003:4291, расположенного по адресу: г. Череповец, Индустриальный район, мкр. 15, с видом разрешенного использования – «деловое управление, объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), банковская и страховая деятельность, общественное питание, гостиничное обслуживание, развлекательные мероприятия, выставочно-ярмарочная деятельность, бытовое обслуживание, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, культурное развитие, обеспечение занятий спортом в помещениях, проложена кабельная канализация ПАО Ростелеком» (ТК820-АТС-50-961, 2 канала асб/ц труба D100, L=89,0м, 2 канала асб/ц труба D100, L=21,0м).

Для определения точного прохождения, глубины залегания телефонной канализации необходимо вызвать представителя ПАО «Ростелеком». Вызов представителя Центра эксплуатации Линейного цеха г. Череповца осуществляется по телефонам: +7(800)2000933, +7(8202)576995.

Техническая возможность на подключение к сетям ПАО «Ростелеком» имеется. Для получения технических условий на подключение к сетям связи владелец участка должен обратиться в ПАО «Ростелеком» по адресу: г. Вологда, Советский проспект, д. 4, адрес электронной почты: sz.vl.office@nw.rt.ru Срок действия технических условий – 3 года. В случае если в течение 1 года со дня выдачи технических условий

Заявителем не будет подана заявка о подключении, срок действия ТУ прекращается. Технические условия выдаются в целях заключения договора о подключении (технологическом присоединении) и являются обязательным приложением к договору о подключении.

Максимальная нагрузка в возможных точках подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения не регламентируется.

Приложение: Схема телефонной канализации ПАО «Ростелеком» 1 л. ф. А4 в 1экз.

**И.о. руководителя направления технических  
условий и согласований Северо-Запад  
Управления технических условий и  
согласований проектов на инженерных сетях  
Центра технического учета  
Департамента технического учета  
Корпоративного центра ПАО «Ростелеком»**


**Л.В. Турлаева**

Беляева Елена Валентиновна  
(8172)27-83-30  
Elena.V.Belyaeva@nw.rt.ru

Подписано	Турлаева Людмила Вячеславовна Сертификат № 023447F2004CB0EA974511F60FE5E1F4CF Действителен с 27.07.2023 по 28.04.2038
-----------	---



Приложение 1 Схема ТК.

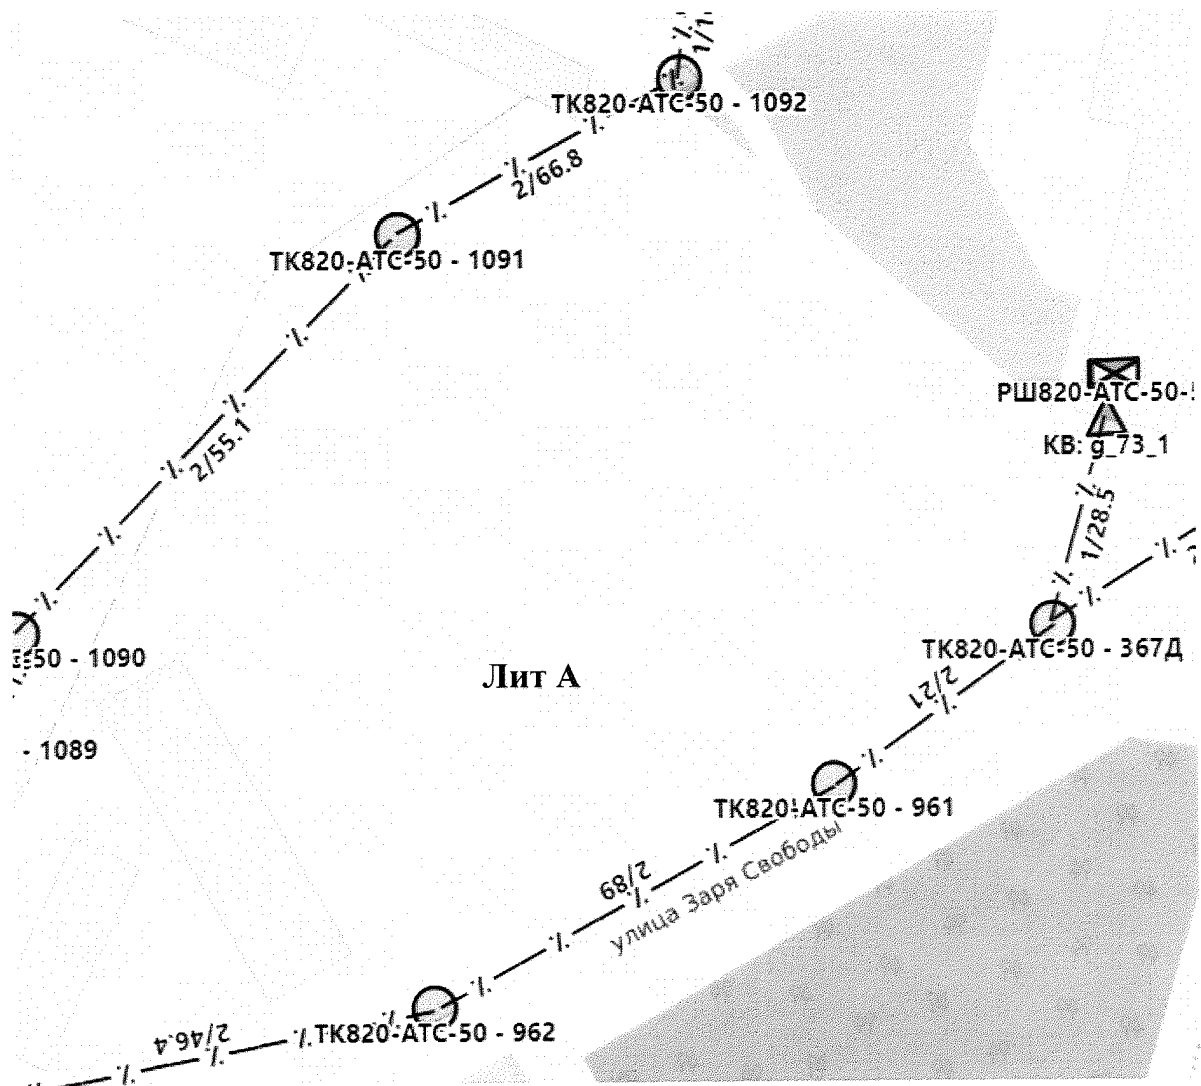

Подписано	Турлаева Людмила Вячеславовна Сертификат № 023447F2004CB0EA974511F60FE5E1F4CF Действителен с 27.07.2023 по 28.04.2038
-----------	---